

Gemeinde Ungerhausen
Ottobeurer Str. 4
87781 Ungerhausen

DB Netz AG

www.dbnetze.com/fahrweg
ABS 48
Richelstraße 3
80634 München

www.abs48.com
kontakt@abs48.com

Christian Sandner
Christian.Sandner@deutschebahn.com

27.04.2020

Ausbaustrecke München – Lindau – Grenze D/A Unterspannungssetzung der neuen Oberleitungsanlage von Geltendorf bis Lindau

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Arbeiten zur Elektrifizierung der Bahnstrecke von München nach Lindau sind soweit fortgeschritten, dass ab Mittwoch, den 1. Juli 2020, 10:00 Uhr die Oberleitungsanlagen für den Probebetrieb auf allen Streckenabschnitten

- Bahnhof Geltendorf - Kaufering - Bahnhof Buchloe
- Bahnhof Buchloe - Mindelheim - Bahnhof Memmingen
- Bahnhof Memmingen - Leutkirch - Bahnhof Kißlegg
- Bahnhof Kißlegg - Hergatz - Bahnhof Lindau-Reutin

eingeschaltet werden. Die Oberleitungsanlage und die Speiseleitungen stehen ab diesem Zeitpunkt unter einer Spannung von 15.000 Volt.

Die Deutsche Bahn AG und die Bundespolizei weisen aus diesem Anlass auf die Gefahren bei unbefugtem Betreten von Bahnanlagen hin. Bereits eine Annäherung zur Oberleitungsanlage und Ihrer Aufhängung kann zu einem meist tödlichen Stromschlag führen.


Wir möchten Sie bitten, diese Information in Ihrem Verantwortungsbereich zu verteilen. Als Anlage liegt ein Vordruck für einen entsprechenden Aushang für z. B. Schaukästen usw. bei.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen

i. V. 

Christian Sandner

i. A. 

Hansjörg Rogg

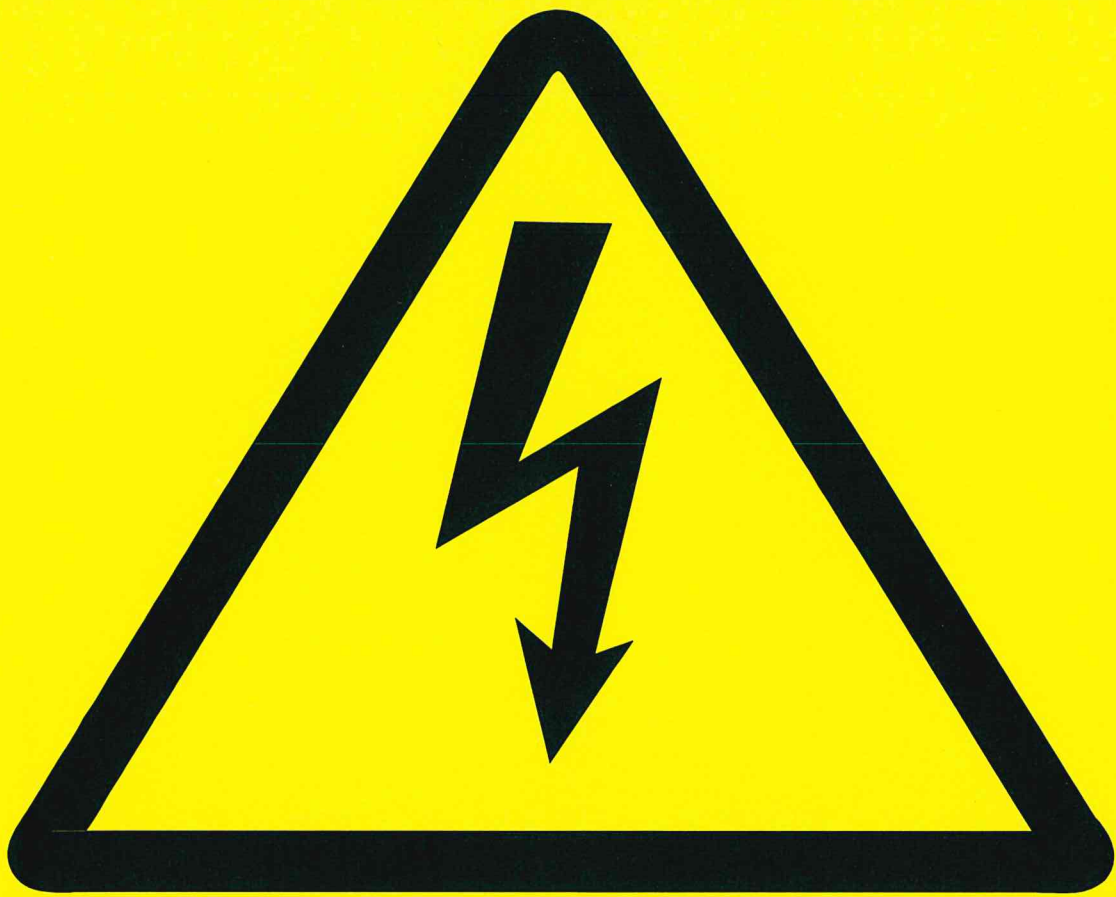

Hochspannung
Lebensgefahr

Ab Mittwoch, dem 01.07.2020,
10:00 Uhr, stehen
Bahnenergieleitungen und
Oberleitungen
Geltendorf - Memmingen -
Lindau
dauernd unter Spannung von
15000 Volt